

6.10.2. gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, síðari breytingar reglugerðar nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014, 360/2016, 666/2016, 722/2017, 669/2018, 1278/2018 og 977/2020
Lög um mannvirki, nr. 160/2010

Sjúkrahús og hjúkrunar-, dvalar-, hvíldar- og hressingarheimili


Í grein 6.10.2 í byggingarreglugerð segir:

„Gangar á sjúkrahúsum og hjúkrunar-, dvalar-, hvíldar- og hressingarheimilum skulu vera a.m.k. 2,40 m á breidd. Einnig er heimilt að breidd ganga sé 2,0 m enda sé gangur breikkaður við hverjar dyr í 2,40 m. Lengd breikkunar skal vera nægjanleg fyrir eitt sjúkrarúm.


Húsnæðis- og mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.“

Leiðbeiningar

1. mgr. 6.10.2 gr.: Markmið með ákvæði þessu er að tvö sjúkrarúm geti mæst.

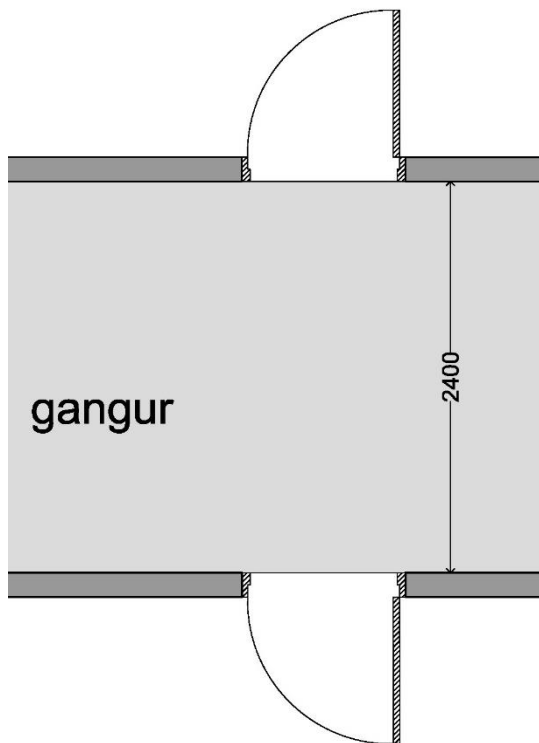

Mynd 1. Gangur breidd 2,4 m. Öll mál í mm

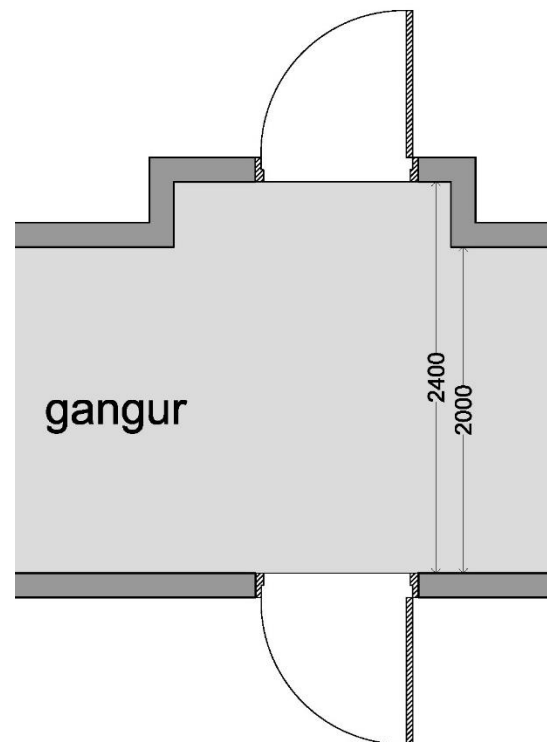

Mynd 2. Gangur breidd 2,0 m. Öll mál í mm

Yfirlit yfir breytingar sem gerðar hafa verið á leiðbeiningunni:

Útgáfa	Lýsing á breytingu:	Dags.
1.0	Á ekki við	12.10.2012
1.1	Lítilsháttar lagfæringar	25.2.2013
1.2	Letur stækkað og tilvísanir fjarlægðar	26.6.2018
1.3	Tilvísanir fjarlægðar	16.10.2019
1.4	MVS breytt í HMS	6.2.2020
1.5	Yfirlit yfir breytingar	22.12.2020