

6.7.1. gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, síðari breytingar reglugerðar nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014, 360/2016, 666/2018, 722/2018, 669/2018, 1278/2018 og 977/2020
Lög um mannvirki, nr. 160/2010

Sorpgeymslur og sorpflokkun

Í grein 6.12.6 í byggingarreglugerð segir:

„Í eða við allar byggingar skal vera aðstaða til flokkunar og geymslu sorps.

Sorpgeymslur geta ýmist verið innbyggðar í byggingu, í tengslum við hana, neðanjarðar eða sem sorpgerði/-skýli. Sorplausnir utan lóða eru háðar samþykki leyfisveitanda.

Fjöldi og gerð sorpílata við íbúðarhúsnæði fer eftir kröfum viðkomandi sveitarfélags.

Hindrunarlaus hæð fyrir sorpílát skal vera minnst 1,40 m.

Fyrir aðrar byggingar en íbúðarhús skal meta stærð og fjölda sorpílata og sorpgeymslna út frá starfsemi og kröfum viðkomandi sveitarfélags.


Þar sem talin er þörf á sorpgámum, skal staðsetning, stærð og frágangur þeirra sýndur á aðaluppdráttum.

Ekki er heimilt að hafa sorprennur í byggingum.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar.“

Leiðbeiningar

Í 4. mgr. 6.12.6 gr. segir: „Hindrunarlaus hæð fyrir sorpílát skal vera minnst 1,40 m.“

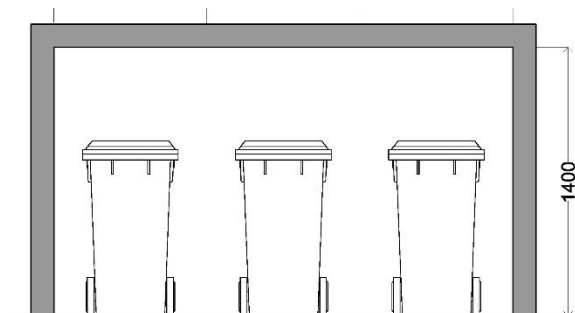

Mynd 1. Dæmi um sorpgeymslu. Öll mál í mm

Yfirlit yfir breytingar sem gerðar hafa verið á leiðbeiningunni:

Útgáfa	Lýsing á breytingu:	Dags.
1.0	Á ekki við	12.10.2012
1.1	Lítillsháttar leiðréttingar	25.2.2013
2.0	4. breyting byggingarreglugerðar	10.6.2016
2.1	Letur stækkað	27.6.2018
2.2	Tilvísanir fjarlægðar	15.11.2019
2.3	MVS breytt í HMS	6.2.2020
2.4	Yfirlit yfir breytingar	22.12.2020